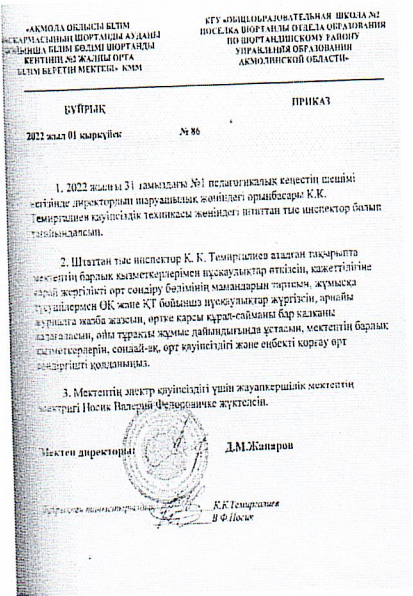


Исполняющему обязанности начальника
отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района
майор гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.

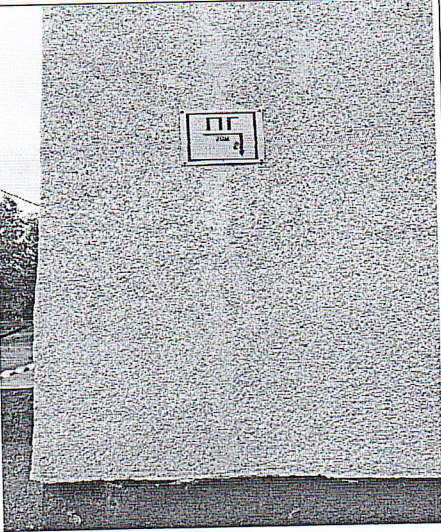
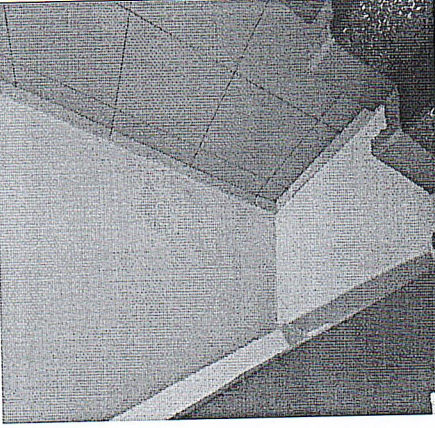
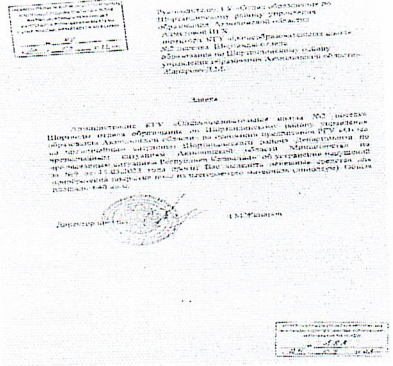
**План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Шортанды
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»**

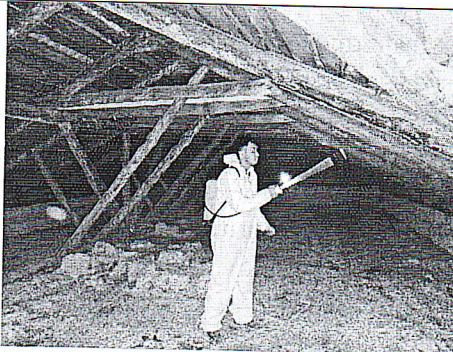
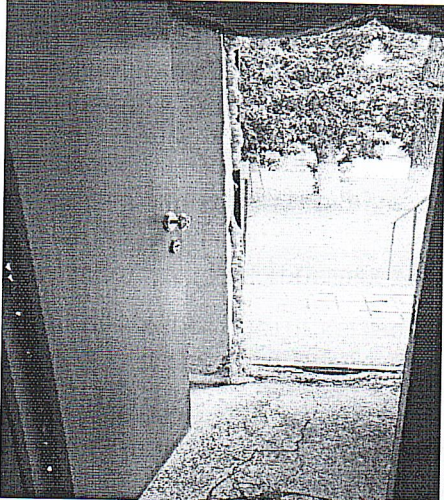
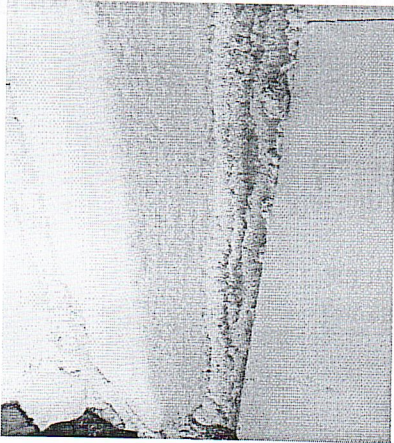
№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1.	п. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	 <p>«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШОРТАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КСМ</p> <p>КГУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ПОСЕЛКА ШОРТАНДЫ» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ШОРТАНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ</p> <p>БҮЙРІК ПРИКАЗ</p> <p>2022 жыл 01 қыркүйек № 86</p> <p>1. 2022 жылғы 31 тамыздағы №1 педагогикалық кеңестің шешімі негізінде директордың шаралық-жөніндегі орынбасары К.К. Темірғалиев қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаумен таныстырылды.</p> <p>2. Шортанды т.б. инспектор К.К. Темірғалиев азамат тасқырына мектептің барлық қызметкерлерімен нұсқаулықтар өткізіп, қажеттілікке сәйкес жергілікті орг. сәуір бөлімінің мамандарын тартып, жұмысқа тәртіпкермен ОҚ және ҚТ бойынша нұсқаулықтар жүргізіп, арнайы журналға жазаб. жазып, орт. карсы қарар-сыйыны бар қалыңды қағазға алып, оны тәртіпкерге қолдануға ұсынып, мектептің барлық қызметкерлерін, сондай-ақ, орг. құрылымы және еңбекші қырау орг. құрылымы қолданғанды.</p> <p>3. Мектептің электр қауіпсіздігі үшін жауапкершілік мектептің электршісі Насыр Валерий Федоровичке жүктелді.</p> <p>Мектеп директоры: Д.М. Жанпаров</p> <p>К.К. Темірғалиев И.Ф. Насыр</p>	Для обеспечения эффективной работы технических средств и систем противопожарной защиты здания школы (установок пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения. Оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ручных огнетушителей) приказом директора необходимо назначить должностное лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.9 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55


«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ»
ТӨТЕНШЕ ОРДАНЫҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № _____

20 23 ж. «30» 06

2.	п. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное		<p>Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации. Основание п.1575 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55</p> <p>Срок устранения: 26.06.2023г.</p>
3.	п.37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое		<p>В школе необходимо обеспечить работы по устранению инвентаря технического персонала и пианино из-под лестничного марша. Основание п.п.10 п.24 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55</p> <p>Срок устранения: 26.06.2023г.</p>
4.	п. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 <p>Заявка №48 от 20.03.2023г. направлена Руководителю ГУ «Отдел образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области» (прилагается).</p> <p>Вх.№ 488 от 24.03.2023г. ГУ «Отдел образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»</p>	<p>В школе на путях эвакуации 2 этажа демонтировать горючие материалы, несоответствующие классу пожарной безопасности (линолеум). Основание: п.п. 3 п.36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 г. №55</p>
5.	п. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое		<p>Произвести огнезащитную обработку чердачных покрытий из горючих материалов. Основание п.21 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по</p>

	<p>деятельности</p>		 <p>24.06.2023г. была произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций производственных зданий общей площадью 1119,0 м².</p> <p>24.06.2023 зам.директора по х/ч Темиргалиев К.К.. провел обработку огнезащитным составом деревянных конструкций производственных зданий общей площадью 1119,0 м².</p> <p>Акт оказанных услуг согласно договору №124 от 04.04.2023г.</p> <p>Исполнитель ИП «AD Group»</p>	<p>чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55</p> <p>Срок устранения: 26.06.2023г.</p> <p>Устранено</p>
<p>6.</p>	<p>п.64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности</p>	<p>Грубое</p>	 	<p>В спортзале на эвакуационных путях не устраивать препятствия, сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов. Основание: п.п.1 п.36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55</p> <p>Срок устранения: 26.06.2023г.</p>

7.	п.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое		<p>В кабинете технологии при расстановке мебели и оборудования обеспечить беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения. Основание: п.208 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022г. №55</p> <p>Срок устранения: 26.06.2023г.</p>
----	---	--------	--	---